




Trampas de Grasa y Aceites TAG



Capacidad/Modelos	TAG400	TAG800	TAG1600	TAG2500
Capacidad total	400 lts	800 lts	1600 lts	2500
Cap. Flujo LPM	140 a 280	280 a 560	560 a 1120	840 a 1680
Cap en Kg Grasa	181	304	610	910
Dimensiones: LxAxAltura	.70x.85x1.00	0.92x1.00x1.27	1.84x1.00x1.27	2.78x1.00x1.27
Conexiones	4"	4" a 6"	4" a 6"	4" a 6"

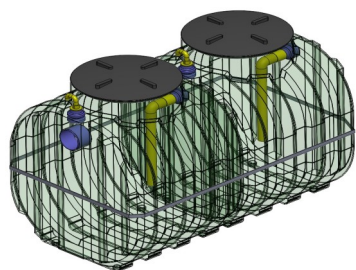

Ideal para hoteles, grandes Restaurantes, comedores industriales, fabricas de embutidos, gasolineras, e industrias en general con desechos de grasas vegetales, animales o automotrices

Ficha Técnica

NOMBRE: Trampa de grasa y aceite
MARCA: Envirpro
CAPACIDAD: 400 a 2500 lts
ESPECIFICACIONES: Copolímero de polietileno de alta densidad
ESPESOR: 6 mm

www.envirpro.com.mx


Características Generales

- Trampa de grasa y de aceite individual
- Para procesos de separación de grasas y aceites del agua
- No constituye un foco de infección, no contamina
- Puede ser instalada a la intemperie o puede ser enterrada sin necesidad de preparación u obra civil en el área (no se colapsa)
- Inmune a la corrosión
- Garantía por fabricación 10 años
- Fácil de instalar y operar, mantenimiento mínimo

Instalación de Trampa de grasa

- Haga una excavación de acuerdo a las MEDIDAS TOTALES establecidas en la tabla de la ficha técnica mas 30 cm de cada lado para poder maniobrar
- Para la base sobre la que se colocara la trampa, haga una plataforma de concreto de 10 cm con malla electrosoldada o varilla de 3/8 que tenga una pendiente del 1 % (mas alto en la entrada de agua) y también deje de 30 a 50 cm adicionales en cada lado para maniobrar.
- Identifique la entrada (1), esta normalmente viene identificada de fabrica con letreros
- La trampa de aceite viene prearmada pero al desempacar puede encontrar que los tubos están numerados para su correcta instalación
- Los tanques de la trampa con costillas no se colapsan por lo que una vez que hace la instalación puede enterrarla con el mismo material de la excavación, con arena o tepetate, mas sin embargo debe dejar descubierto la parte de en medio superior donde va la válvula para el control de flujo del aceite
- Previo a la instalación de la trampa de aceite debe existir un registro de albañilería para contener arenas y/o una rejilla o malla separadora de solidos la idea es que no entren plásticos ni solidos a la trampa de aceites

Diagrama de un sistema de rejillas

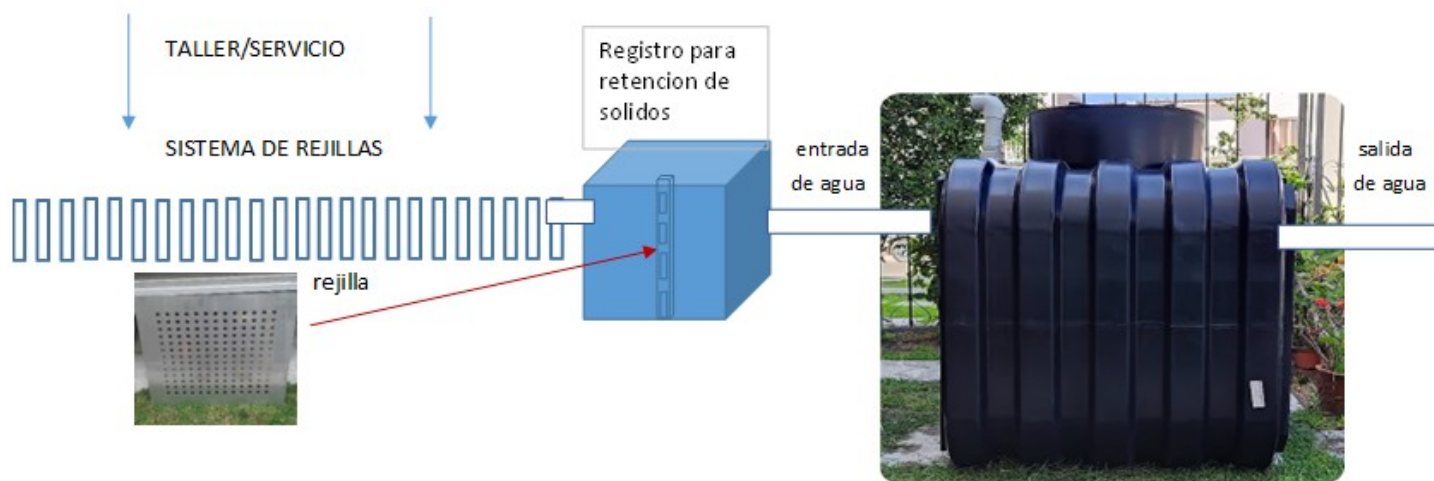

esta rejilla puede ser de malla metalica su objetivo es impedir que cualquier solido llegue a la trampa de aceite. A este registro debe hacersele mantenimiento periodico

Registro para Retencion de solidos con desarenador

